


ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR

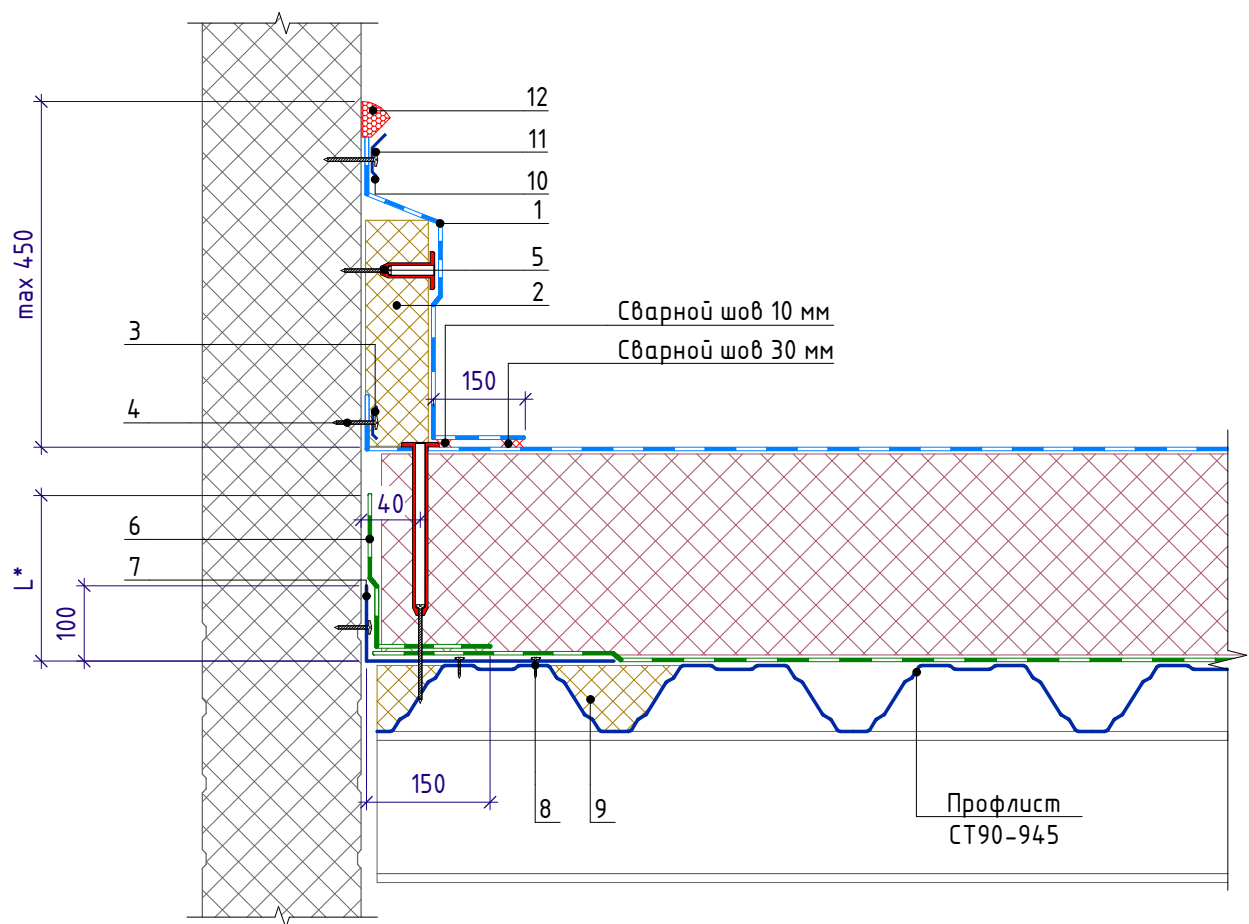

- 1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм
- 2. ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
- 3. Рейка прижимная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ
- 4. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5x35 мм
- 5. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8xL мм с телескопическим крепежом ТЕХНОНИКОЛЬ
- 6. Паробарьер СА500
- 7. Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
- 8. Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) 4,2x25 мм
- 9. ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
- 10. Рейка краевая алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ
- 11. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5x35 мм
- 12. Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ 600 мл

Примечания:

1. L* – высота заведения пароизоляции. Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.

2. Вместо телескопического крепежного элемента возможна установка стальной рейки в шве и телескопического крепежа для рейки в шве.

Взам. инв. N°	
Подп. и дата	
Инв. N° подлм.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание к вертикали с доутеплением для сэндвич-панелей	Лист
							20-3.1