ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR

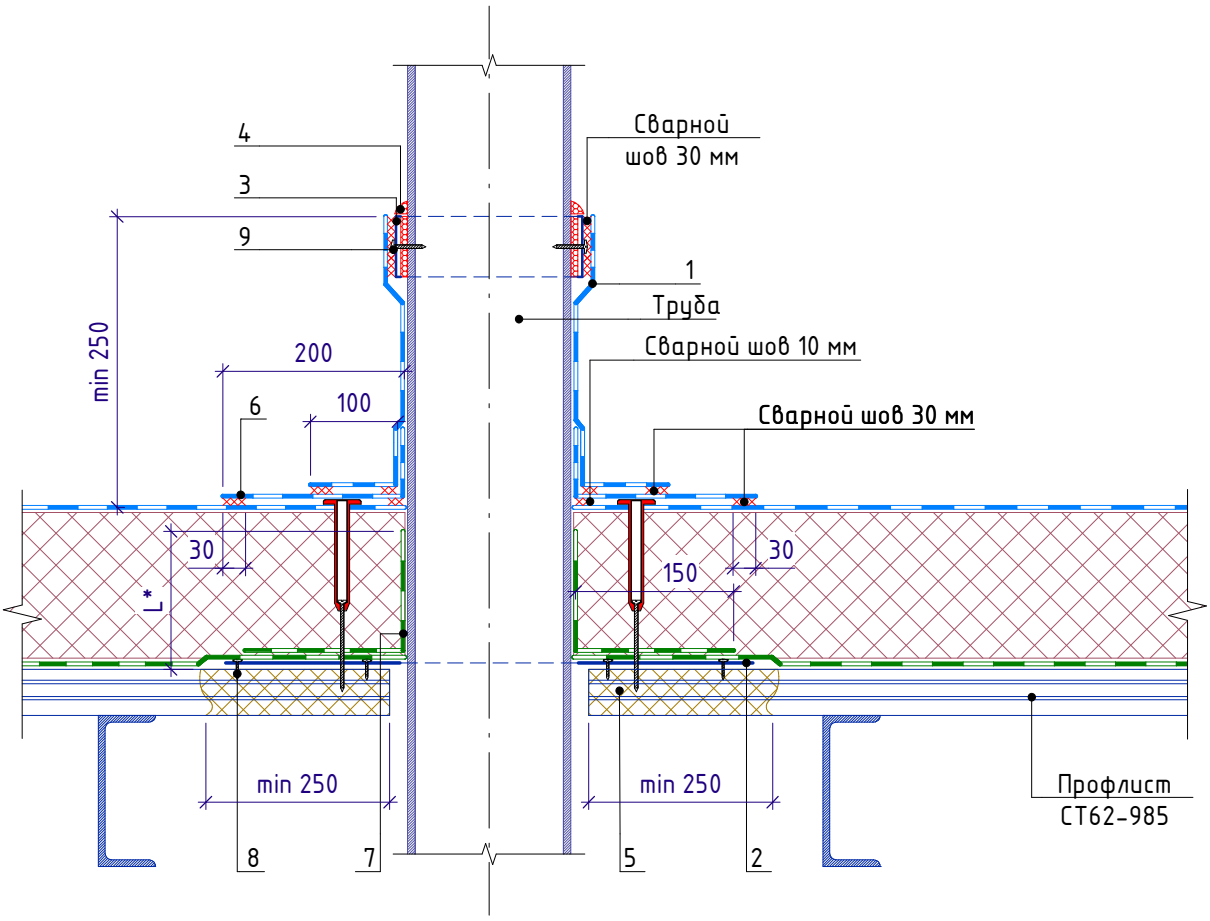

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-SR 1,5 мм
2. Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
3. ПВХ металл LOGICROOF
4. Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ 600 мл
5. ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
6. Полимерная мембрана LOGICROOF V-SR 1,5 мм
7. Паробарьер СА500
8. Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) 4,2х25 мм
9. Саморез сверлоконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5х35 мм

Примечания:
1. L* - высота заведения пароизоляции. Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.м.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание к трубным проходкам	Лист 20-7.1